


浸出水処理施設 受変電設備 単線結線図

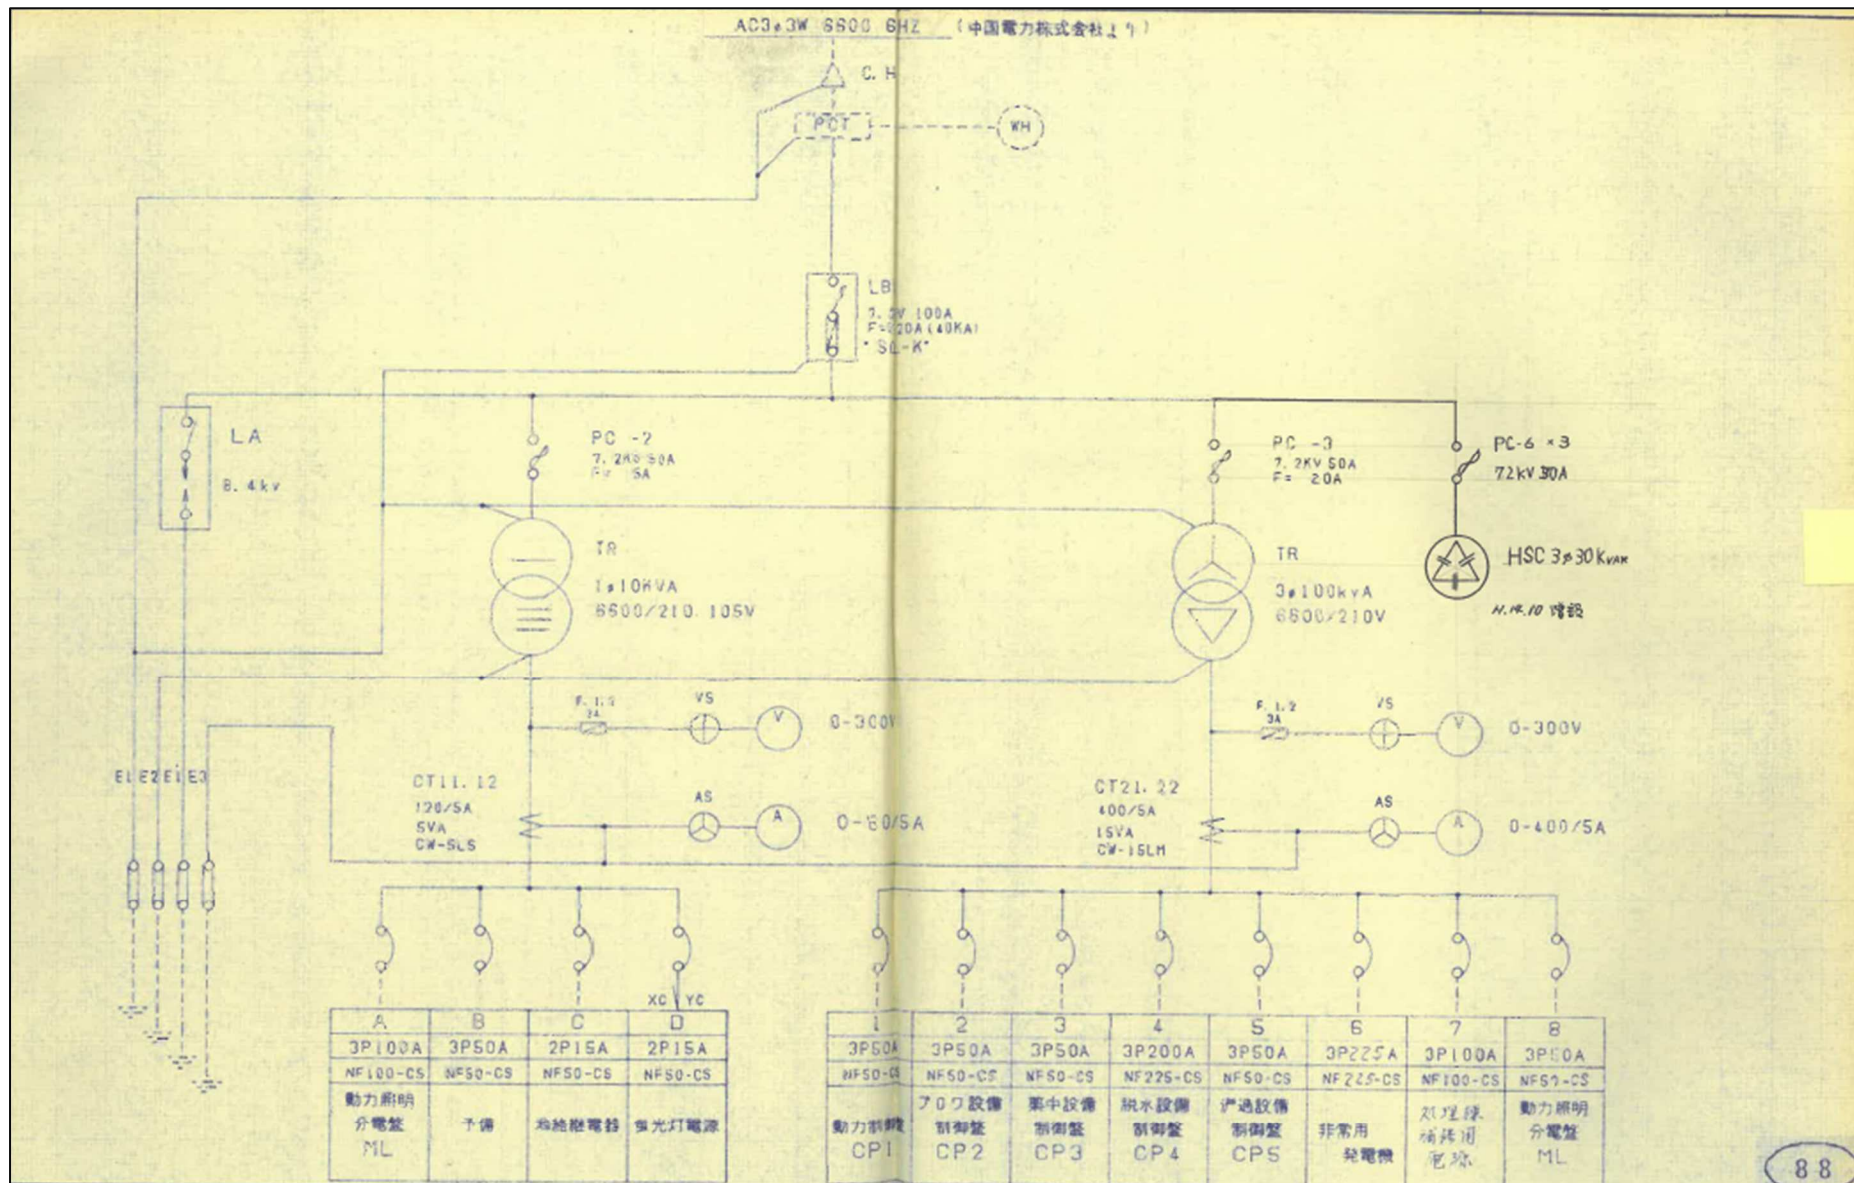

改定 REVISION: _____

製番 ORDER NO. 55-2209

検査 CHECKED BY: _____

担当 DESIGNED BY: 大和

製図 DRAWN BY: _____

図名 TITLE: 高圧受変電設備 単線接続図

図番 DRAWING NO. 2209-EP01-90

SHEET

久保田鉄工株式会社 KUBOTA, LTD.